

ОПИСАНИЕ И КОЛИЧЕСТВА НА ВЪНШНА ДОГРАМА


№	ЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	ОБКОВ	ЦВЯТ	ОСТЪК-ЛЯВАНЕ	ЕД. ПЛОЩ	БРОЙ НА ЕТАЖ	ОБЩ. БРОЙ	ОБЩ. ПЛОЩ
1	135/170	PVC прозорец отваряем	C1	RAL 8016	G1	2.30	0 13 12 1	26	52.90
2	120/170	PVC прозорец отваряем	C1	RAL 8016	G1	2.04	0 0 0 9	9	18.36
3	135/112	PVC прозорец отваряем	C1	RAL 8016	G1	1.51	8 0 0 0	8	12.08
4	135/60	PVC прозорец отваряем	C1	RAL 8016	G1	0.81	1 0 0 0	1	0.81
5	100/215	Освежаване на същ. врата				2.15	0 1 0 0	1	
6	180/250	Освежаване на същ. врата				4.50	0 1 0 0	1	
7	145/180	PVC прозорец неотваряем	C1	RAL 8016	G1	2.61	0 1 2 0	3	7.83
8	145/370	PVC прозорец неотваряем	C1	RAL 8016	G1	5.37	0 0 0 1	1	5.37

ОБЩО [кв.м]: 97.35

ОПИСАНИЕ И КОЛИЧЕСТВА НА ВЪТРЕШНА ДОГРАМА

№	ЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	ОБКОВ	ЦВЯТ	ОСТЪК-ЛЯВАНЕ	ЕД. ПЛОЩ	БРОЙ НА ЕТАЖ	ОБЩ. БРОЙ	ОБЩ. ПЛОЩ
И1	85/205	Интериорна врата	C2	RAL 9010	G2	1.74	0 0 2 0	2	3.48
И2	90/205	Интериорна врата	C2	RAL 9010	G2	1.85	0 0 1 1	2	3.70
И3	100/205	Интериорна врата	C2	RAL 9010	G2	2.05	1 0 0 0	1	2.05
И4	100/220	Интериорна метална врата	C2	RAL 9010	G2	2.20	1 0 0 0	1	2.20
И5	190/220	Интериорна врата с проз.	C3	RAL 9010	G3	4.18	0 0 1 1	2	8.36
И6	150/250	Интериорна врата с проз.	C3	RAL 9010	G3	3.75	0 1 0 0	1	3.75


ОБЩО [кв.м]: 23.54

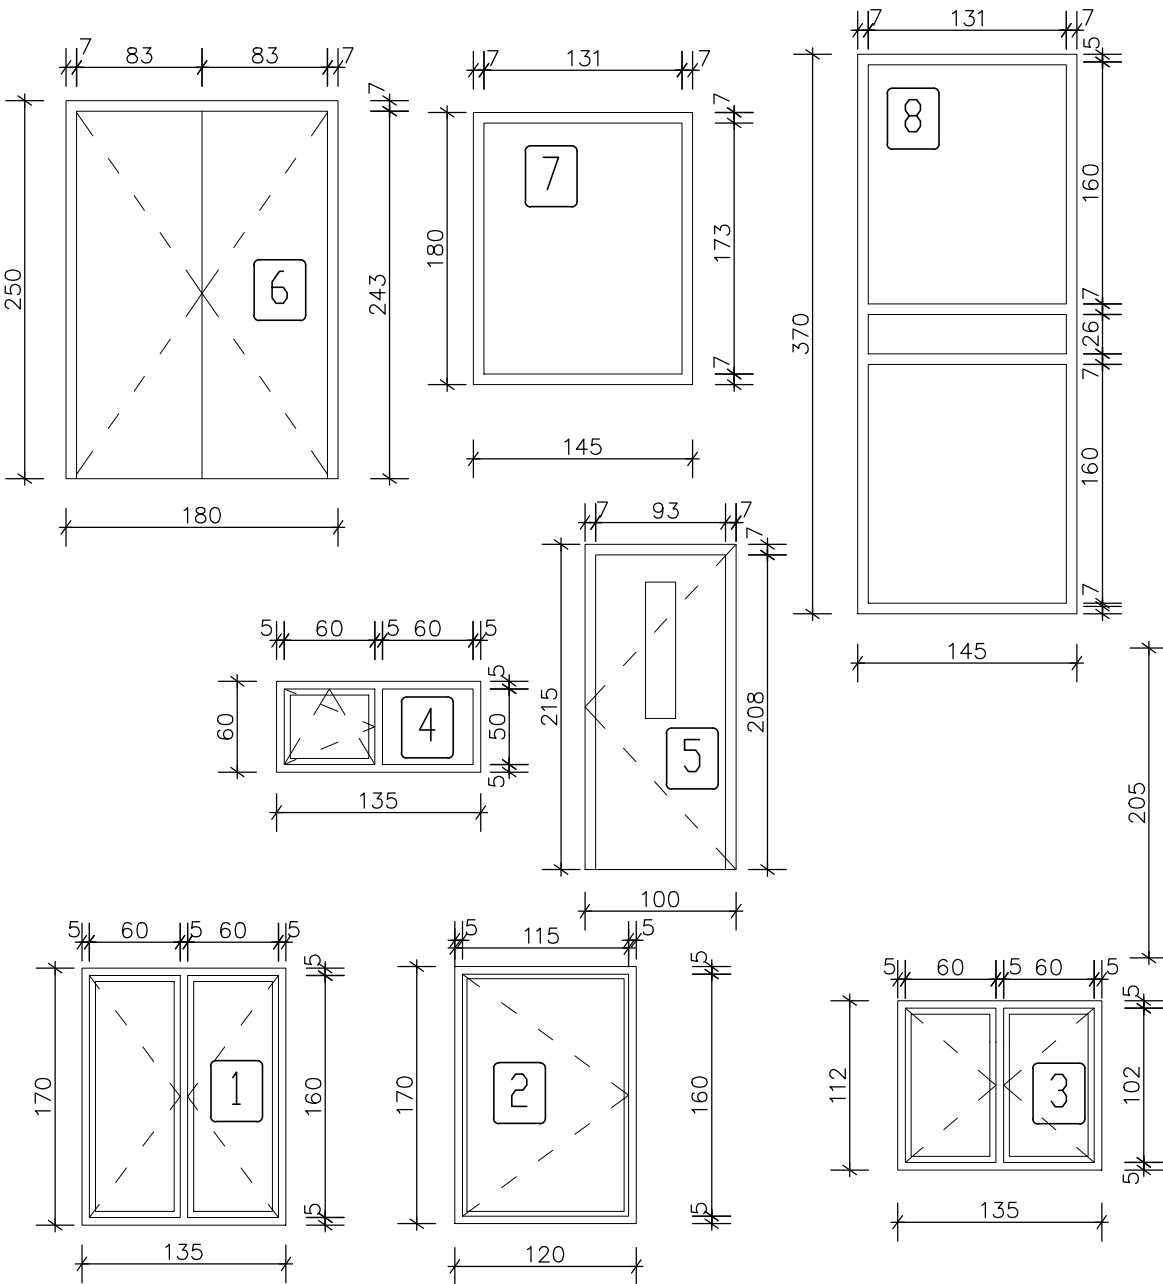

ТИПОВЕ ОСТЪКЛЯВАНЕ	
ТИП	ОПИСАНИЕ
G1	Типов стъклопакет: - външно прозрачно стъкло: "Planibel Clear" 6mm - междина - argon - 12 или 16mm - вътрешно нискоемисионно стъкло: "Planibel G" 4mm Коефициент на топлопреминаване (EN 673): макс. U=1.1W/(m2/K) при наклон 90° Светлотехнически характеристики (EN 410): LT (Light Transmittance) - светлопропускливост: > 69% LRe (Light Reflectance) - светлоотражение: макс. 12% LRI (Internal Light Reflectance) - вътрешно светлоотражение: макс. 13% UV (UV transmittance) - пропускане на UV-лъчи: 13-15% Соларен фактор (g): 40-47 Коефициент на засенчване (EN 410): 0,45-0,50 Цвят: неутрален, clear
G2	Алуминиев термоизолационен панел: - чист алуминий 99,5 полутвърд с цветно покритие по RAL и дебелина 1mm - пълнеж от екструдиран полистирол - твърда пяна (XPS) - чист алуминий 99,5 полутвърд с цветно покритие по RAL и дебелина 1mm Характеристики на пълнежа от полистирол: Група на топлопроводимост 030 по DIN 4108 Устойчивост на натиск 0,45 N/mm2 по DIN 53421 Сигурна устойчивост във времето Тегло на обема RG 40 (40 кг /m3) Нечувствително на влага Водопоемане след 28 дни 0,5% по DIN 534428 Трудно запалимо (Класа на строителни м-ли B1 по DIN 4102) Цялостното залепване на повърхностния слой към ядрото Линеалният коефициент на топлинно разширение възлиза на 0,2.10-4 К-1 Границите на толерантност на свързващите компоненти по DIN съотв. EN.
G3	Типов стъклопакет: - външно прозрачно стъкло: "Planibel Clear" 10mm - междина - argon - 28 или 30mm - вътрешно нискоемисионно стъкло: "Planibel G" 10mm Коефициент на топлопреминаване (EN 673): макс. U=1.1W/(m2/K) при наклон 90° Светлотехнически характеристики (EN 410): LT (Light Transmittance) - светлопропускливост: > 69% LRe (Light Reflectance) - светлоотражение: макс. 12% LRI (Internal Light Reflectance) - вътрешно светлоотражение: макс. 13% UV (UV transmittance) - пропускане на UV-лъчи: 13-15% Соларен фактор (g): 40-47 Коефициент на засенчване (EN 410): 0,45-0,50 Цвят: неутрален, clear

Забележка:

Изпълнителят да представи за съгласуване от Проектанта информация за типа остъкляване с технически параметри и данни за приложение, както и мостра за цвят.

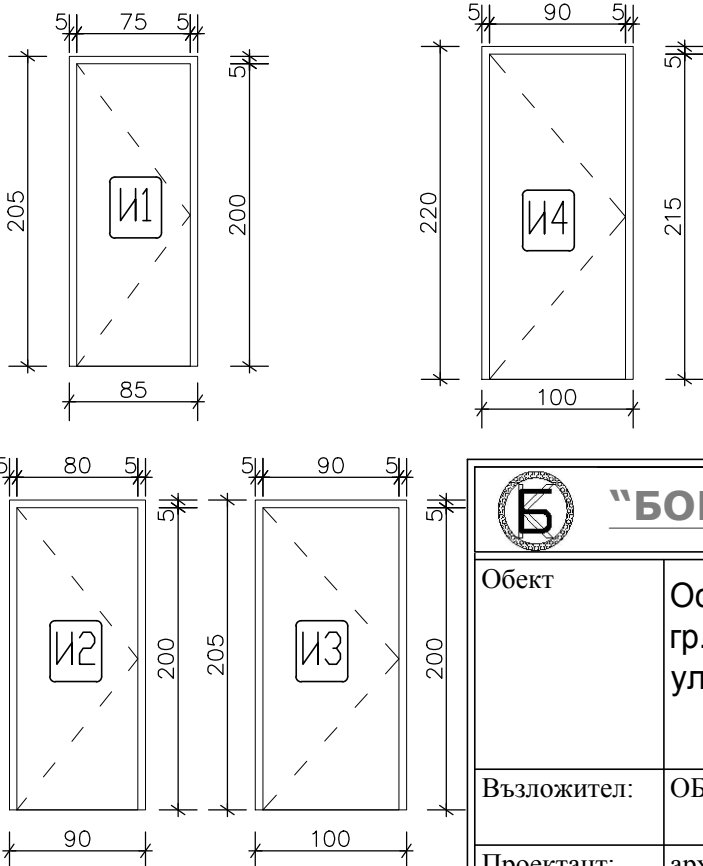


ОБКОВ И ДОПЪЛНЕНИЯ

ТИП	БРАВА		РЪКОХВАТКА	ЗАКЛЮЧВАНЕ	ОТВАРЯНЕ	ОТВАРЯНЕ	СИСТЕМА	ЦВЯТ
	A. обикновена B. санитарна C. секретна	D. анти-паник E. ел. магнитна (друго)	A. с дръжка: (1) вътре, (2) вън B. с топка и дръжка (друго)	A. едноточково B. многоточково C. падащ праг	A. навън B. навътре C. летица	A. подпр. пола B. вентус (друго)		
C1	A		A	A	A	A	-	RAL 8016
C2	A		A(1 и 2)	A	A	-	-	RAL 9010
C3	D		A(1 и 2)	A	A	-	-	RAL 9010

Забележка: Външните ръкохватки на вратите да са от неръждаема стомана.
За вратите да се предвиди системен праг (преходна лайсна) като част от дограмата.
Всички нови интериорни врати, с изключение на тези на санитарните възли да бъдат със самозатварящ се механизъм.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОГРАМАТА:

- Решението на дограмата трябва да включва безпроблемно отвеждане на конденза
- Дограмата да се захваща надеждно в ст.б. основа. Където е посочено, че дограмата е на плоскостта на облицовката, да се предвиди нужната конзолна конструкция
- За крилата отварящи се на хоризонтални и вертикална ос, да се предвиди ограничител на отваряне по хоризонталната ос до 15 градуса.
- За прозоречните крила разположени на височина по-голяма от 1.50м да се предвиди ръчен механизъм за отваряне - вентус
- Където е указано в графичните схеми и в спецификацията, да се предвидят транспортни профили като част от дограмата.
- PVC дограмата да се предвиди петкамерна, а AL дограма да е с прекъснат термомост.
- Изпълнителят да представи за съгласуване от Проектанта информация за типа остъкляване с технически параметри и данни за приложение, както и мостра за цвят.
- Изпълнителят да вземе мярка от място преди поръчка и производство на дограмата.
- Да се предвидят самозатварящи механизми на новоизградените интериорни врати на стълбищната клетка и тези на експозиционните зали.

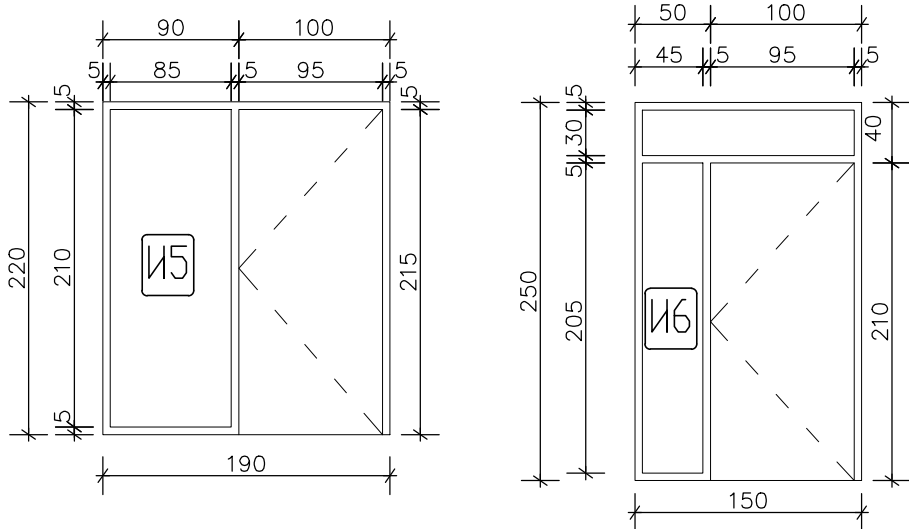

 “БОГОЕВ Консулт”ЕООД		София -п.к. 1324, жк Люлин, бул. "Джавахарлал Неру" №29, офис 53 тел 0889356919 e-mail: bogoevconsult@abv.bg,		
Обект	Основен ремонт на МУЗЕЙНА СГРАДА, гр.Тервел, Община Тервел, Област Добрич, ул. „Хан Аспарух”№30			
Възложител:	ОБЩИНА ТЕРВЕЛ			
Проектант:	арх. Г. Гърдев			
Съгласували:				
Констр.	инж. Р. Енкин	ЕЕ.		инж. М. Богоев
Ел.	инж. Р. Кременска	ПБ		инж. П. Тотев
ВиК	инж. А. Раева	ПБЗ	инж. Р. Енкин	
ОВиК	инж. М. Богоев	ПУСО	инж. П. Тотев	
Чертеж:	Спецификация на дограмата			
Част:	АРХИТЕКТУРА	05 .2017г.	ФАЗА: ТП	