

Оценъчен лист КОНТА		Пътека на въздействие: - подземни води
		Доказателствено ниво: 2
Община	Добрич	Депо
Идент. Номер	03-000002	ДТБО-Тервел
Частична площ	00	цялото старо замърсяване
Защитаван обект ЗО	00	първи водоносен хоризонт

Дата оценка: 13.12.2009

Фирма:

Място на документирането:

E1-2 - Ориентировъчно проучване

E2-3 - Детайлно проучване


A - изключване от кадастъра на стари замърсявания

B - оставя се в кадастъра на стари замърсявания

C - под наблюдение (мониторинг)

	мин.	макс.	средно
0. Опасност на вредното вещество			
p_0	2.0	4.0	3.0
1. Емисия			
m_I	1.0	1.0	1.0
p_I	2.0	4.0	3.0
2. Имисия / Внос			
m_{II}	0.5	0.5	0.5
p_{II}	1.0	2.0	1.5
3. Пренос / Въздействие			
m_{III}	1.0	1.0	1.0
p_{III}	1.0	2.0	1.5
4. Значение / Използване			
m_{IV}	1.0	1.0	1.0
p_{IV}	1.0	2.0	1.5
Риск, определен от потребителя (за Приоризация)			
Приоризация			
P_{IV} Усреднен Средно	1.5		
Необходимост от вземане на мерки: B			
Необходимостта за вземане на мерки следва от: въз основа на контролни или ориентировъчни стойности и други важни фактори на влияние			

Коментар за риска, определен от потребителя
NIL

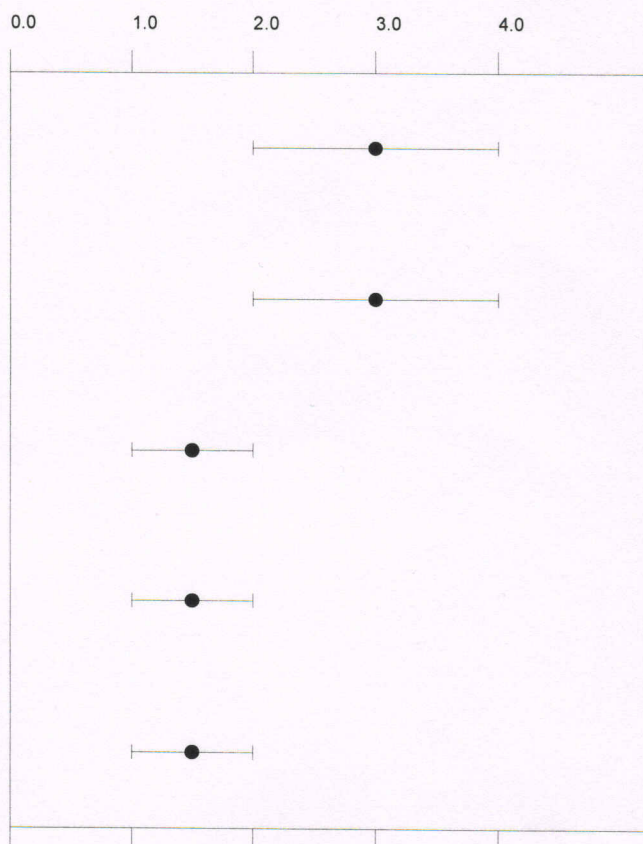

A	B	E1-2	
		C	E2-3

Коментар за необходимостта от вземане на мерки
Преустановяване инфилтрацията на атмосферни валежи в отпадъчното тяло